

VI. 製 剤 の 概 況


Outline of Preparation

1. 製造の推移

Yearly Number of Preparation


※平成29年度から血漿製剤の単位換算方法が変更になった。
(200mL採血由来:1単位、400mL採血由来:2単位、PPP採血由来:4単位)

(1) 血液製剤製造の推移

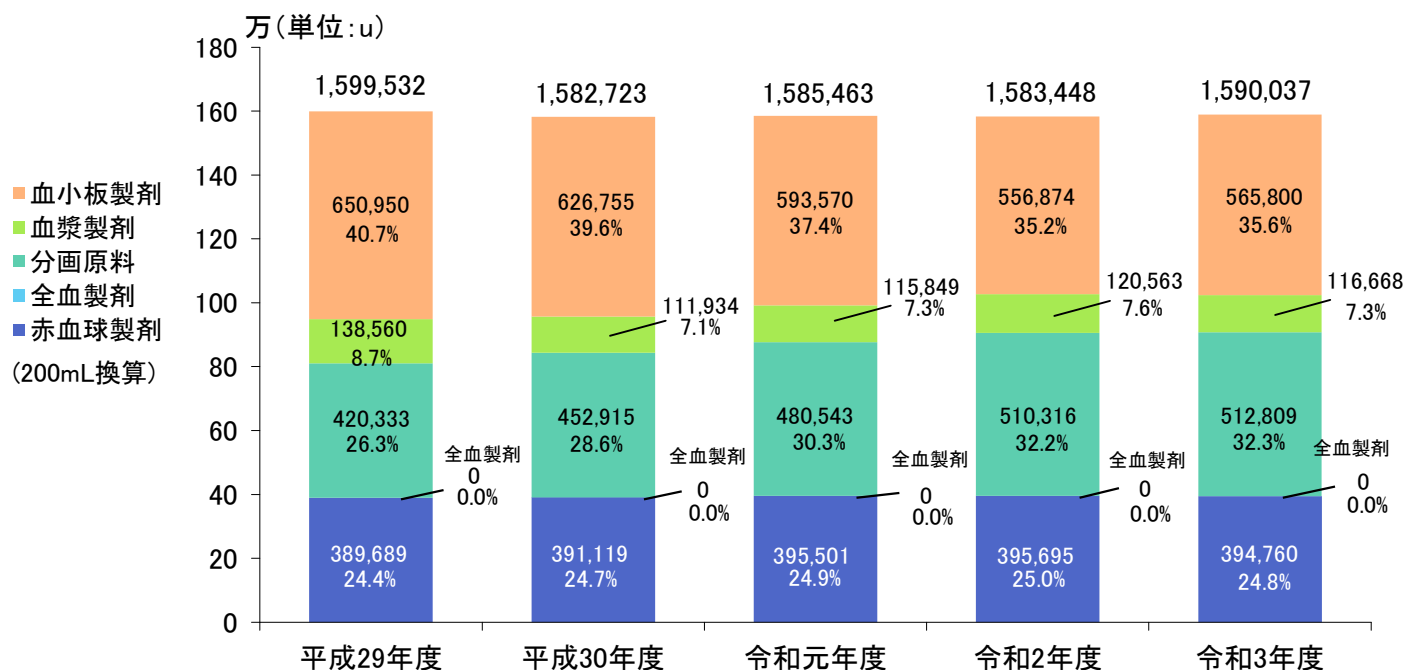

(2) 献血方法別製造の推移

Yearly Number of Prepared Blood Components Classified by Donation Type

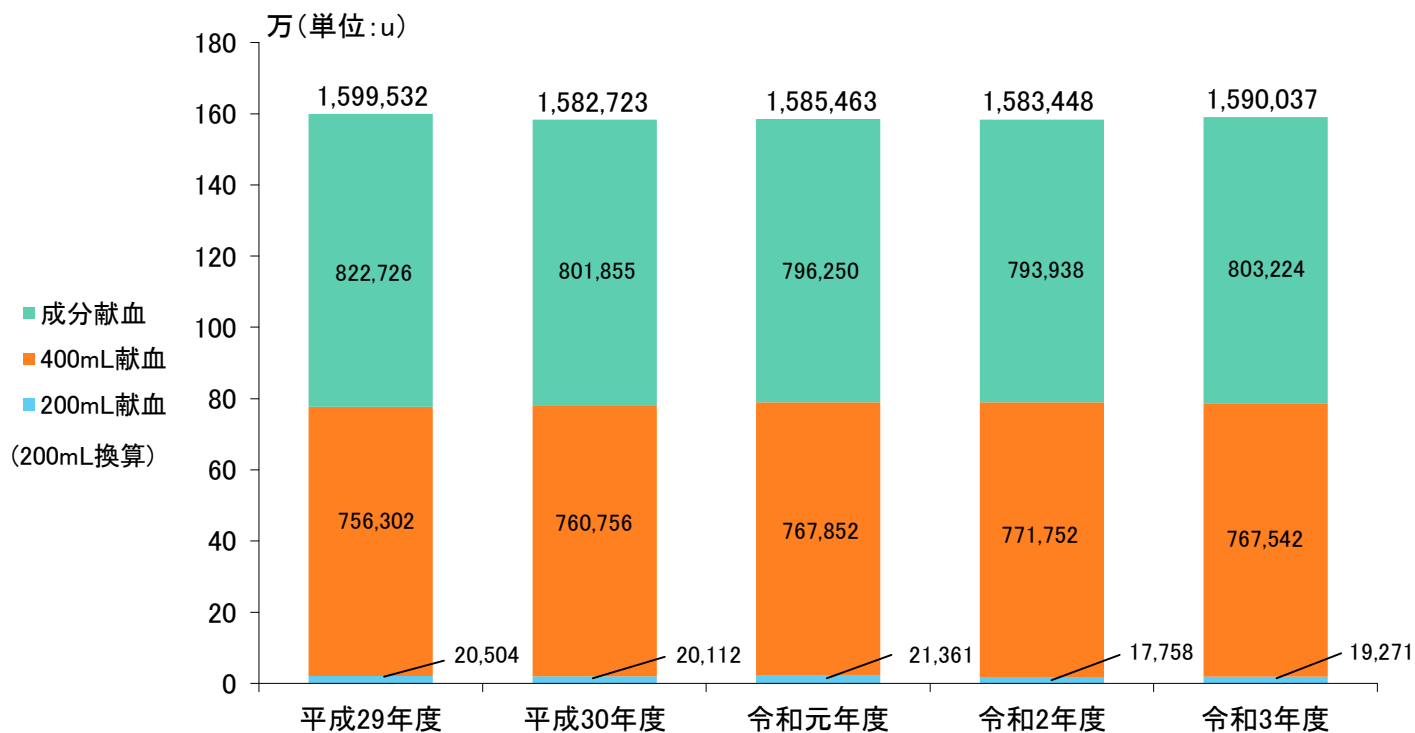

2. 血液製剤別製造数

Number of Preparation

(単位:バッグ)

血液製剤			北海道
200 mL 献 血 由 来	全血製剤	人全血液・LR	0
		照射人全血液・LR	0
	赤血球製剤	赤血球液・LR	230
		照射赤血球液・LR	9,497
		洗浄赤血球液・LR	0
		照射洗浄赤血球液・LR	1
		冷凍赤血球・LR	0
		照射冷凍赤血球・LR	0
		解凍赤血球液・LR	0
		照射解凍赤血球液・LR	0
		合成血液・LR	0
		照射合成血液・LR	2
	血漿製剤	新鮮凍結血漿・LR	1,150
計			10,880
400 mL 献 血 由 来	全血製剤	人全血液・LR	0
		照射人全血液・LR	0
	赤血球製剤	赤血球液・LR	9,749
		照射赤血球液・LR	182,648
		洗浄赤血球液・LR	3
		照射洗浄赤血球液・LR	87
		冷凍赤血球・LR	0
		照射冷凍赤血球・LR	16
		解凍赤血球液・LR	0
		照射解凍赤血球液・LR	0
		合成血液・LR	0
		照射合成血液・LR	12
	血漿製剤	新鮮凍結血漿・LR	45,683
計			238,198
成分 献 血 由 来	血小板製剤	照射濃厚血小板1単位・LR	0
		照射濃厚血小板2単位・LR	0
		照射濃厚血小板5単位・LR	440
		照射濃厚血小板10単位・LR	19,372
		照射濃厚血小板15単位・LR	8,912
		照射濃厚血小板20単位・LR	10,616
		照射洗浄血小板・LR	453
	HLA適合 血小板製剤	照射濃厚血小板HLA10単位・LR	296
		照射濃厚血小板HLA15単位・LR	418
		照射濃厚血小板HLA20単位・LR	485
		照射洗浄血小板HLA・LR	42
	血漿製剤	新鮮凍結血漿・LR	6,038
計			47,072
総バッグ数 (単位:bag)			296,150
換算総製造数 (単位:u)			1,077,228
前年度実績 (単位:u)			1,073,132


3. 自己血輸血

Number of Cooperation on Autologous Blood Transfusion

自 己 血	北海道
医 療 機 関 数	0
診 療 科 目 数	0
患 者 数	0
預 り 数	0
引 渡 数	0

4. 血液製剤別減損状況


Number of Blood Components Disposed at the Preparation section

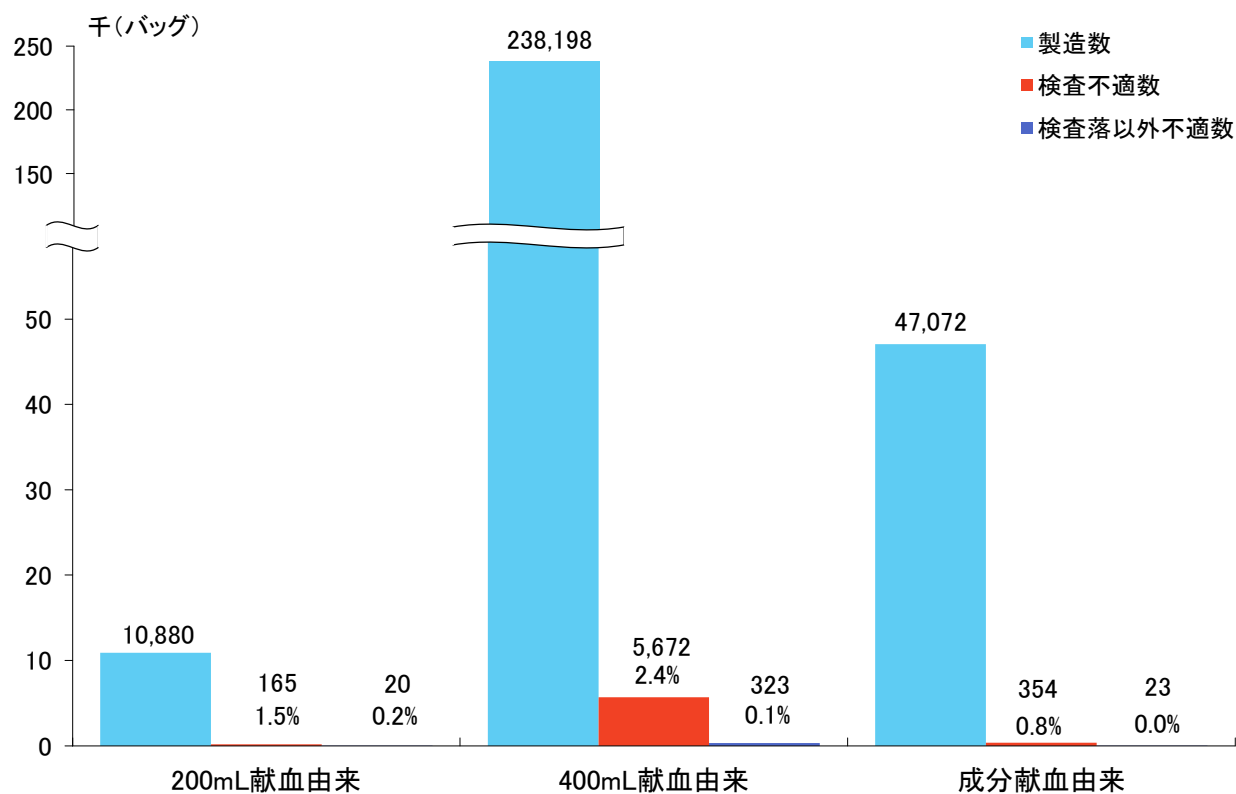

5. 血漿分画製剤用原料送付状況
Volume of Donated Blood for Plasma Derivatives

			送 付 量
凝固因子製剤用	200mL 献血由来	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	2,590 本 318.9 L
	400mL 献血由来	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	35,500 本 8,722.8 L
	成分献血由来	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	10,830 本 3,033.3 L
	合 計	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	48,920 本 12,075.0 L
	目 標 値		12,075.0 L
	達 成 率		100.0% %
	前 年 度 実 績		16,992.1 L
アルブミン・グロブリン製剤用	200mL 献血由来	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	5,754 本 706.6 L
	400mL 献血由来	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	105,431 本 25,245.0 L
	成分献血由来	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	40,739 本 15,243.9 L
	分画用プラズマ (プ ー ル)	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	307 本 133.2 L
	合 計	バ ッ グ 数 量 血 漿 量	152,231 本 41,328.5 L
	目 標 値		40,593.0 L
	達 成 率		101.8% %
前 年 度 実 績			37,213.5 L
総分画原料血漿量			53,403.5 L
前 年 度 実 績			54,205.6 L

北海道ブロック凝固因子製剤用原料血漿
Volume of Source Plasma for Coagulation
Factor Products (Hokkaido Block)

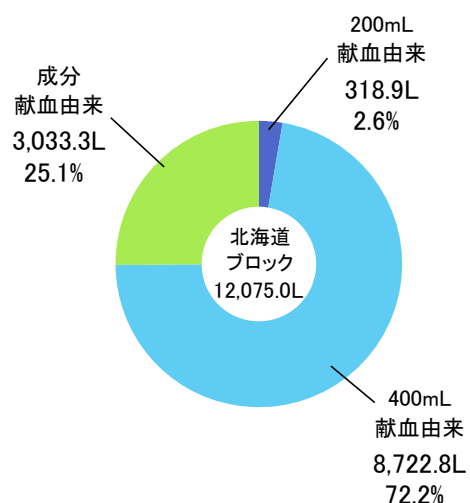

全国ブロック別凝固因子製剤用原料血漿
Volume of Source Plasma for Coagulation
Factor Products (Each Block in Japan)

