


細菌スクリーニング製剤の販売開始日前後の発注及び納品イメージ図

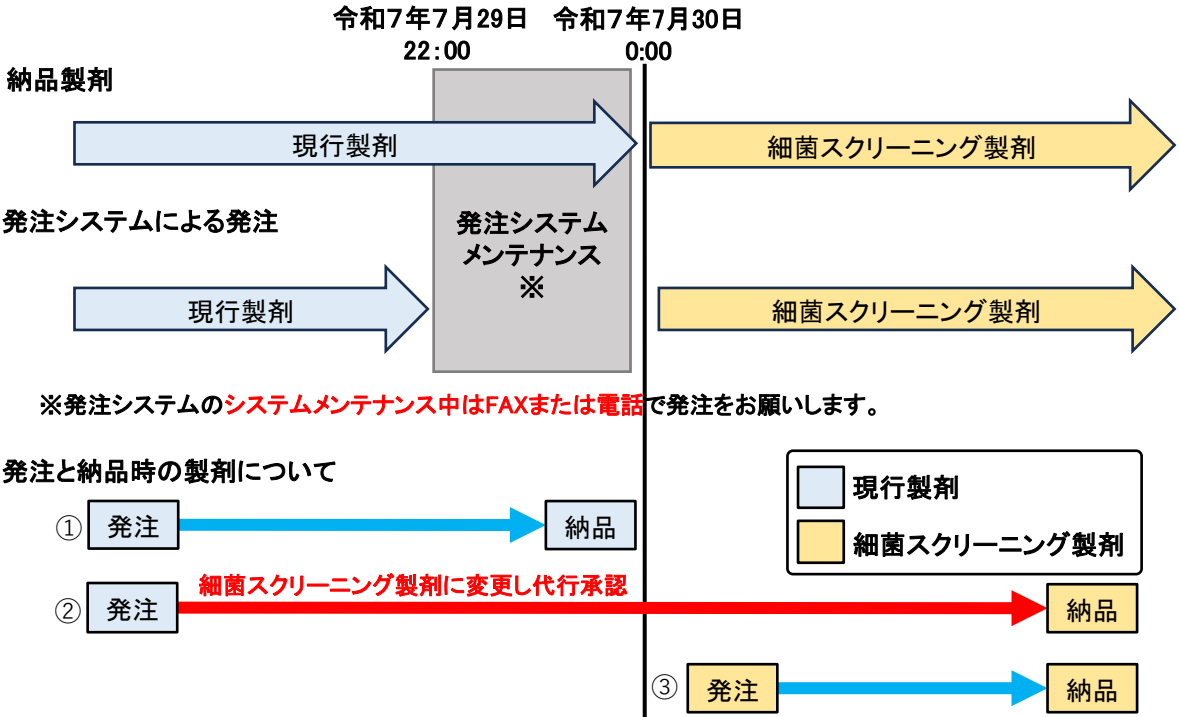

※②の予約による販売開始後の納品の場合、対応する細菌スクリーニング製剤に内容を修正させていただきます。特段のご要望がなければ血液センターで代行承認をさせていただきますので修正内容をご確認ください。

発行製剤と対応する細菌スクリーニング製剤について

発行製剤			対応する細菌スクリーニング製剤	
	未照射製剤	照射製剤	※すべて照射製剤(未照射の規格なし)	
PC	PC-LR1	Ir-PC-LR1	対応製剤がないため血液センターにご相談ください	
	PC-LR2	Ir-PC-LR2		
	PC-LR5	Ir-PC-LR5	Ir-PC-LRBS5	
	PC-LR10	Ir-PC-LR10	Ir-PC-LRBS10	
	PC-LR15	Ir-PC-LR15	Ir-PC-LRBS15	
	PC-LR20	Ir-PC-LR20	Ir-PC-LRBS20	
PC-HLA			Ir-PC-HLA-LRBS5 (新規販売品目)	
	PC-HLA-LR10	Ir-PC-HLA-LR10	Ir-PC-HLA-LRBS10	
	PC-HLA-LR15	Ir-PC-HLA-LR15	Ir-PC-HLA-LRBS15	
	PC-HLA-LR20	Ir-PC-HLA-LR20	Ir-PC-HLA-LRBS20	
WPC		Ir-WPC-LR	Ir-WPC-LRBS10	
		Ir-WPC-HLA-LR	Ir-WPC-HLA-LRBS10	

血液製剤発注システムの変更点

①「通常発注」「セット発注」の血小板製剤のプルダウン

発注登録

発注情報を入力してください

発注

No.	製剤種別	製剤名称	全製剤の表示	血液型	単数
1	血小板製剤	照射濃厚血小板-LR「日赤」1/IRPC-LR1	☒		
2	----	照射濃厚血小板-LR「日赤」2/IRPC-LR2	☐		
3	----	照射濃厚血小板-LR「日赤」5/IRPC-LR5	☐		
4	----	照射濃厚血小板-LR「日赤」10/IRPC-LR10	☐		
5	----	照射濃厚血小板-LR「日赤」15/IRPC-LR15	☐		
6	----	照射濃厚血小板-LR「日赤」20/IRPC-LR20	☐		
7	----	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」10/IRPC-HLA-LR10	☐		
	----	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」15/IRPC-HLA-LR15	☐		
	----	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」20/IRPC-HLA-LR20	☐		
	----	照射洗浄血小板-LR「日赤」/IRWPC-LR	☐		
	----	照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」/IRWPC-HLA-LR	☐		

照射濃厚血小板-LRBS「日赤」5/IRPC-LRBS5
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」10/IRPC-LRBS10
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」15/IRPC-LRBS15
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」20/IRPC-LRBS20
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」5/IRPC-HLA-LRBS5
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」10/IRPC-HLA-LRBS10
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」15/IRPC-HLA-LRBS15
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」20/IRPC-HLA-LRBS20
照射洗浄血小板-LRBS「日赤」10/IRWPC-LRBS10
照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」10/IRWPC-HLA-LRBS10

②「かんたん発注」の血小板製剤の表示

「よく使う製剤」で選択した新規製剤(5,10,15,20単位)が表示されます。(メンテナンス後は全製剤表示されます。)

かんたん発注

発注情報を入力してください

製剤種別

血液製剤

血小板製剤

製剤名称

照射濃厚血小板-LR5
IRPC-LR5

照射濃厚血小板-LR10
IRPC-LR10

照射濃厚血小板-LR15
IRPC-LR15

照射濃厚血小板-LR20
IRPC-LR20

血液型・単数

A型 Rh(+) 0

O型 Rh(+) 0

B型 Rh(+) 0

AB型 Rh(+) 0

納品日・配達便

2025/05/09

納品場所

備考

血小板製剤①

血小板製剤②

照射濃厚血小板-LRBS5
IRPC-LRBS5

照射濃厚血小板-LRBS10
IRPC-LRBS10

照射濃厚血小板-LRBS15
IRPC-LRBS15

照射濃厚血小板-LRBS20
IRPC-LRBS20

③「よく使う製剤」の選択製剤

新規製剤への切り替えに伴い、新規製剤販売開始日以降に「よく使う製剤」の血小板製剤はリセットされ、すべて表示する設定になりますので再設定をお願いします。

ユーザー情報メンテナンス

※必須入力欄です

氏名

姓 日赤 名 花子

電話番号

03-1234-5678

メールアドレス

test@example.co.jp

よく使う製剤を選択

全製剤/全削除

よく使う製剤を選択

全製剤/全削除

製剤種別ボタンにて表示されるリストの中から発注する品目を選択のうえ、更新するボタンを押下してください。
※「かんたん発注」では、対象製剤の中から選択した製剤が表示されます。

血小板製剤 血液製剤 血小板製剤 全血液

照射濃厚血小板-LRBS「日赤」5/IRPC-LRBS5
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」10/IRPC-LRBS10
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」15/IRPC-LRBS15
照射濃厚血小板-LRBS「日赤」20/IRPC-LRBS20
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」5/IRPC-HLA-LRBS5
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」10/IRPC-HLA-LRBS10
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」15/IRPC-HLA-LRBS15
照射濃厚血小板HLA-LRBS「日赤」20/IRPC-HLA-LRBS20
照射洗浄血小板-LRBS「日赤」10/IRWPC-LRBS10
照射洗浄血小板HLA-LRBS「日赤」10/IRWPC-HLA-LRBS10

④販売開始前に細菌スクリーニング製剤を二次元発注した場合のエラー画面

二次元コードによる発注については、メンテナンス前に細菌スクリーニング製剤を発注すると下のエラー画面が表示されます。

新規製剤販売開始前は現行製剤をご発注ください。

システムエラー

システムエラーが発生しました。
大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
お手数ですが、時間を置いて再度操作をやり直していただきますようお願い申し上げます。
再度画面が表示される、またはお急ぎの際は、FAXもしくは電話での発注をお願いいたします。

トップページに戻る

Copyright 2025 Japanese Red Cross Society All Rights Reserved.